
511MC03MC11		511MC03MC12	
罗茨风机备用 5.5kW		电源备用 63A	照明配电箱 63A 511LT02EC01
UPS电源 10kVA 511UP11UP02	计算机柜电源 32A 511PL08PL01	电源备用 20A	电动球阀控制箱 16A 511VA01EC01
控制电源 511HN10HN11		散装机控制箱 1.1+0.35+0.09+3kW 511LS01EC01	汽车衡电源 16A 511WD01EC01
2#库低压柜电源 160A		快速门电源 16A	空调电源 16A 511AU01PO01
3#库低压柜电源 160A		罗茨风机 22kW 511BL01MT01	
4#库低压柜电源 160A		罗茨风机 5.5kW 511BL05MT01	
电源进线 500A		1#库检修电源箱 80A 511EZ05QS11	
		熟料堆棚辅助电源箱 160A 112AY09AY01	
		电源备用 160A	

511MC03MC21	
2#电源进线 160A	
电源备用 20A	电动球阀控制箱 16A 511VA13EC01
散装机控制箱 1.1+0.35+0.09+3kW 511LS02EC01	汽车衡电源 16A 511WD02EC01
快速门电源 16A	空调电源 16A 511AU02PO01
罗茨风机 22kW 511BL02MT01	
罗茨风机 5.5kW 511BL06MT01	
2#库检修电源箱 80A 511EZ05QS21	
电源备用 80A	
罗茨风机备用 22kW	

511MC03MC31	
3#电源进线 160A	
电源备用 20A	电动球阀控制箱 16A 511VA25EC01
散装机控制箱 1.1+0.35+0.09+3kW 511LS03EC01	汽车衡电源 16A 511WD03EC01
快速门电源 16A	空调电源 16A 511AU03PO01
罗茨风机 22kW 511BL03MT01	
罗茨风机 5.5kW 511BL07MT01	
3#库检修电源箱 80A 511EZ05QS31	
罗茨风机备用 5.5kW	
罗茨风机备用 22kW	

511MC03MC41	
4#电源进线 160A	
电源备用 20A	电动球阀控制箱 16A 511VA37EC01
散装机控制箱 1.1+0.35+0.09+3kW 511LS04EC01	汽车衡电源 16A 511WD04EC01
快速门电源 16A	空调电源 16A 511AU04PO01
罗茨风机 22kW 511BL04MT01	
罗茨风机 5.5kW 511BL08MT01	
4#库检修电源箱 80A 511EZ05QS41	
罗茨风机备用 5.5kW	
罗茨风机备用 22kW	

馈电回路一览表

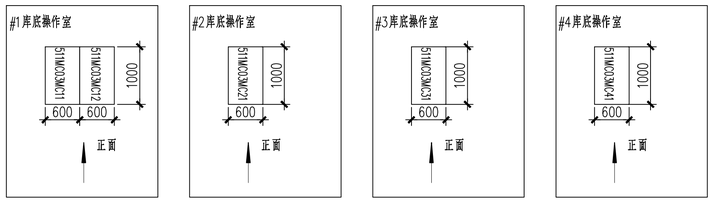

抽屉柜排列示意图

版权所有，不得复制、盗用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.

中联合创
ZHONGLIANHECHUANG
中联合创设计有限公司
CHINA UNITED CREATIVE DESIGN CO.LTD
■ 建筑行业（建筑工程）甲级 A122009183

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHI.		电 气 ELEC.	
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.	
给排水 PLUMBING			

签章区 STAMP AREA

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

建设单位 CLIENT
大连水泥集团有限公司大连水泥厂

项目名称 PROJECT
大连水泥集团有限公司新建熟料堆棚及水泥库项目

子项目名称 SUB-PROJECT
511-水泥储存及散装

图纸名称 TITLE
馈电回路一览表

审 定 APPROVED BY	谢迎林	
审 核 EXAMINED BY	田莉	
项目负责 PROJECT CHIEF	王涵	
专业负责 SPECIALTY CHIEF	于 芳	
校 对 CHECKED BY	孟凡斌	
设 计 DESIGNED BY	贺纯杰	
制 图 DRAWING BY		

图号 DRAWING NO. 511-N31-001

业务号 JOB NO.

出图日期 DATE

专 业 DISCIPLINE	电气	设计阶段 STAGE	施工图
比 例 SCALE		规 格 SIZE	

条形码，二维码 BARCODE, QR CODE